


Утверждаю  
Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный  
Д.В.Павлюченкова  
«01» 09 2017.

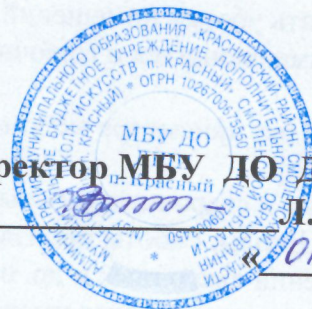

## ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании МБУ ДО ДШИ п. Красный и на прилегающей территории.

### 1. Содержание территории, зданий, помещений.

- 1.1. Перед началом учебного года образовательное Учреждение, подсобные помещения и территория осматривается на предмет безопасности.
- 1.2. Территория Школы должна находиться постоянно в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшая листва и сухая трава регулярно убирается и вывозится с территории.
- 1.3. Дороги и подъезды должны быть всегда свободными.
- 1.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории Школы не допускается.
- 1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
- 1.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, и др. помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 1.7. В коридоре возле дверей эвакуационные выходы должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.8. Эвакуационные выходы, проходы, коридоры, не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.9. В период пребывания людей в помещении двери эвакуационных запасных выходов допускается закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей).
- 1.10. Здание Школы должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения о пожаре могут использоваться: внутренняя телефонная связь, специально смонтированная сеть оповещения, звонки и др. звуковые сигналы.
- 1.11. Двери технических помещений содержатся постоянно закрытыми на замок. Ключи от замков следует хранить в месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
- 1.12. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания содержатся в исправном состоянии.
- 1.13. В здании Школы проживание обслуживающего персонала, других лиц не допускается.
- 1.14. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом в здании, связанном с пребыванием детей не допускается.
- 1.15. В здании МБУ ДО ДШИ п. Красный запрещается:**
  - а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
  - б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы;
  - в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей ;
  - г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющие коридор;
  - д) забивать двери эвакуационных выходов;
  - е) применять для отопления нагревательные устройства;

- ж) использовать электроплитки, кипятильники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи за исключением оборудованных помещений;
- з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- и) проводить огневые, электросварочные и др. виды работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- к) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- л) курить;
- м) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, теле и радиоаппаратуру и др. электроприборы;

1.17. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения Директора Школы. Работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и др. огневых работ на объектах народного хозяйства.

1.18. Глажение разрешается утюгами только с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения, которые должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.19. Здания и все помещения Школы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

1.20. По окончании занятий в классах, кабинетах, преподаватели и др. работники Школы обязаны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

## **2. Отопление.**

2.1. Перед началом отопительного сезона обслуживающий персонал котельной должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2. Неисправные устройства систем отопления эксплуатировать не допускается.

## **3. Электроустановки.**

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Школе, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Администрация Школы обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.3.1.

3.3. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

3.5. Электросветильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.6. Переносные светильники должны оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от осветительных коробок со штепсельными розетками.

3.7. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций их горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

3.8. Все неисправности в электросетях, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраниться. Неправильные электросети следует немедленно отключить от потребления энергии.

3.9. При эксплуатации электроустановок **запрещается:**

- а) использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- в) пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и др.

- 7.12. При проведении Новогоднего утренника елка устанавливается на устойчивой основе с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.
- 7.13. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами, в исправном состоянии, с исправной изоляцией и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.
- 7.14. При неисправности елочного освещения иллюминация немедленно отключается, и не включается до устранения неисправностей.
- 7.15. При оформлении елки **запрещается:**
- а) использовать легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
  - б) применять для иллюминации свечи, бенгальские огни и т.п.;
  - в) украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанные огнезащитным составом.

## **8. Порядок действий в случае возникновения пожара.**

8.1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательного Учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник Школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения и т.п.) **обязан:**

- а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, при этом четко называя адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;
- б) задействовать систему оповещения о пожаре; приступить самому и привлечь др. лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре директора Школы или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

8.3. Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, **обязан:**

- а) проверить сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара;
- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающего расположение подъездных путей;
- д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и др. службы;
- з) прекратить работы, не связанные с мерами по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- и) организовать отключение сетей, остановку систем вентиляции и осуществление др. мероприятий, способствующих распространения пожара;
- к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

**8.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:**

- а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации;
- б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и др. работникам образовательного учреждения не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- в) эвакуацию детей начинать надо из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Дети младшего возраста подлежат эвакуации в первую очередь;

- г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего возраста могут предварительно одеться или взять одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в теплые вещи;
  - д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся в шкафах, под столами и в др. местах;
  - е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
  - ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
  - з) воздерживаться от открывания дверей и окон, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

Ответственный за обеспечение безопасности  
образовательного Учреждения



Т.Н.Нестеренкова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
П. КРАСНЫЙ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

216100, Смоленская область, Краснинский р-он, пгт. Красный, ул. Интернациональная,  
д.24 8 (481)45 4-18-22 E-mail: [dshi-krasny@yandex.ru](mailto:dshi-krasny@yandex.ru)

(адрес, телефон, факс, электронная почта)

**П Р И К А З**

01.09.2017г.

№ 29

**О пожарной безопасности  
и противопожарном режиме  
в МБУ ДО ДШИ п. Красный**

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в здании и на территории МБУ ДО ДШИ п. Красный

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений, территории - работников школы, в период проведения в них занятий ответственность возложить на преподавателей (приложение №1)

Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный



Л.В.Павлюченкова

Т.Н.Нестеренкова \_\_\_\_\_  
П.П.Богурова \_\_\_\_\_  
Л.Ж.Арутюнян \_\_\_\_\_  
Золотова М.В. \_\_\_\_\_  
Золотов А.Н. \_\_\_\_\_

5.7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

## **6. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.**

### **6.1. Учебные классы и кабинеты.**

6.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т.д.

6.1.2. Приборы, мебель, принадлежности и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

6.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

## **7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.**

7.1. Ответственным за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, новогодних елок и т.д.) является Директор Школы или лицо им назначенное приказом по школе.

7.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор Школы или лицо, им назначенное, тщательно проверяет все помещения, эвакуационные выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устраняются до начала мероприятий.

7.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников Школы и учащихся старших классов, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

7.3 Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

7.6. Ширина продольных и поперечных проходов в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

7.8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход».

7.9. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий **запрещается:**

б) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

в) хранить бензин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) хранить имущество, инвентарь и др. предметы.

д) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленное из горючих материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и т.п.);

е) применять открытый огонь (факелы, свечи, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и др. веществ, могущих вызвать загорание;

ж) устанавливать пластмассовые стулья, кресла;

з) устанавливать на дверях выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

и) устанавливать глухие решетки.

- г) завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, а также использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и др. предметов;
- д) применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода, применять в качестве электрической защиты самодельные предохранители;
- 3.10. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.
- 3.12. МБУ ДО ДШИ п. Красный обеспечен электрическим фонарём на случай отключения электроэнергии.

#### **4. Установки пожарной автоматики.**

- 4.1. Администрация Школы обеспечивает работоспособность и эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.
- 4.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль качества их выполнения осуществляет должностное лицо Школы, ответственное за эксплуатацию установок. При этом администрация Школы обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.
- 4.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 4.4. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:**
- а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
  - б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
  - в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
  - г) использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
  - д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и др. защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

#### **5. Первичные средства пожаротушения.**

- 5.1. МБУ ДО ДШИ п. Красный оснащён первичными средствами пожаротушения.
- 5.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
- 5.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
- а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
  - б) путем установки в пожарный шкаф совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 5.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
- 5.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 5.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.